



ESSER IQ8 Brandmandsbetjening



Ved Brand - Sæt nøgle i Betjening - Afstil summer - EVT. Ud / Indkoble Lydgivere

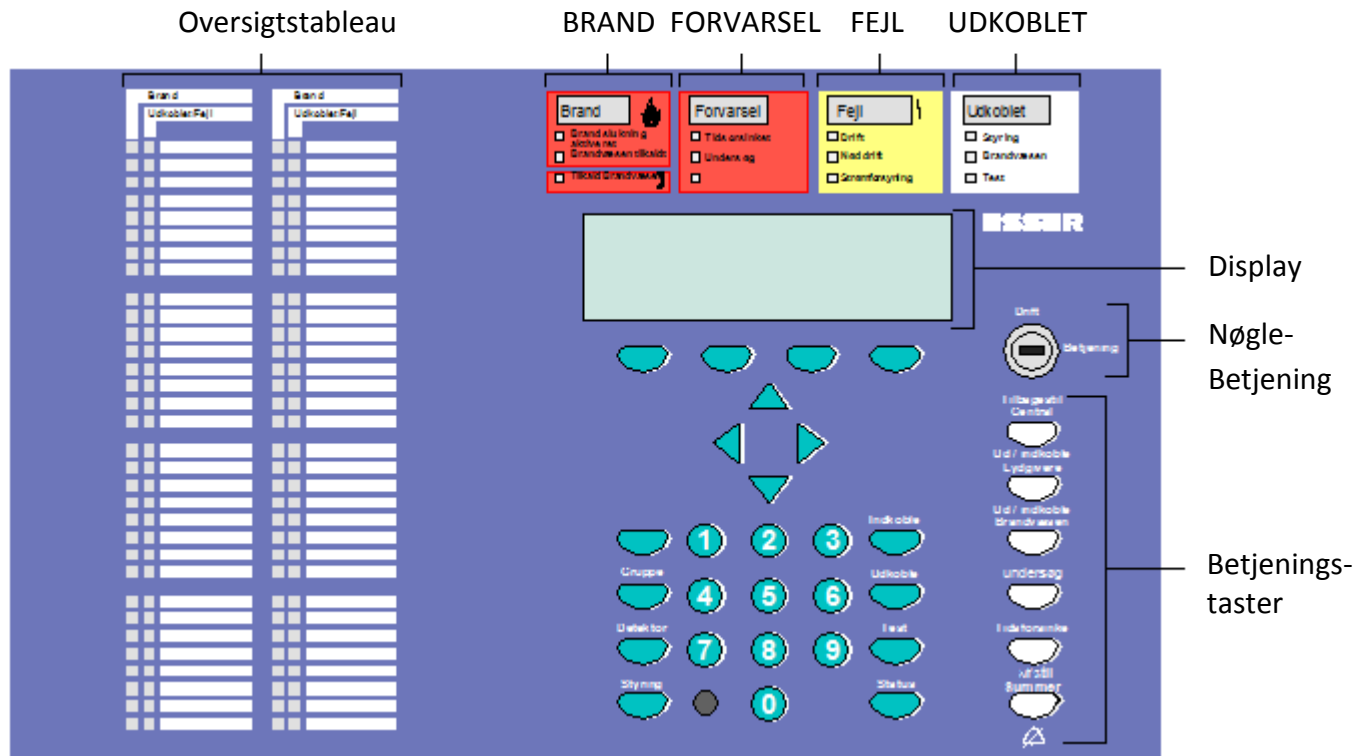

Aflæs display

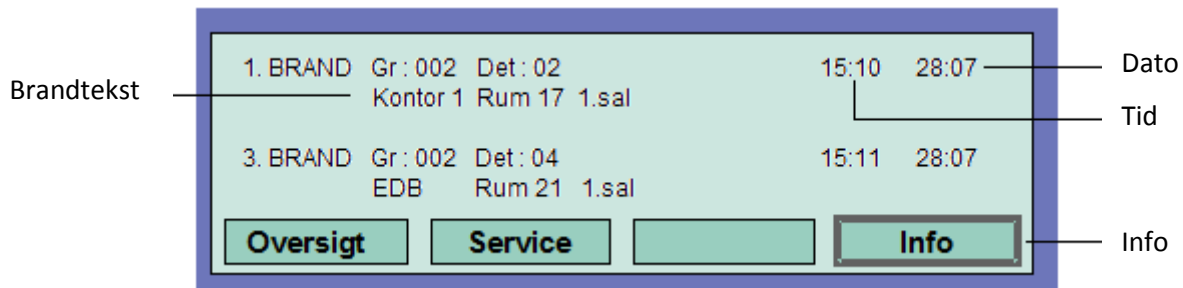

Tryk pil til højre for flere alarmer - Tilbagestil centralen - sæt nøgle i Drift.



ESSER IQ8 Brandmandsbetjening



Sæt nøglen i betjening

Frakobling af grupper (eksempel: gruppe nr. 4)




Tilkobling af gruppe (eksempel: gruppe nr. 4)




Når en gruppe tilkobles, tilbagesendes alle brandalarmer og/eller fejl.

Frakobling af detektor (eksempel: gruppe nr. 4 detektor 2)

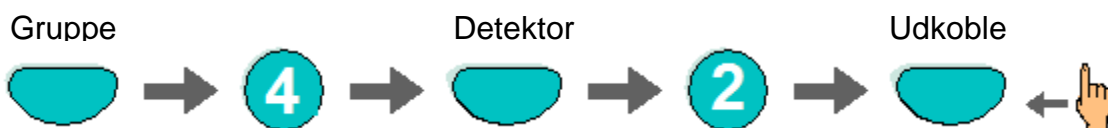

Tilkobling af detektor (eksempel: gruppe nr. 4 detektor 2)

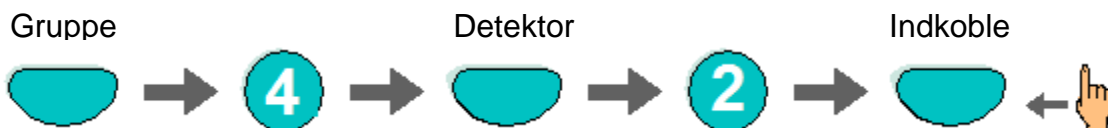

Sæt nøglen i drift